

💧 Aujourd'hui,
construisons ensemble
notre partage de l'eau 💧

forum
de l'**eau**nc
2025

Avancées de la politique de l'eau partagée (PEP)

Bilan des actions du schéma d'orientation de la PEP



Eau.nc




25 51 12



forum-eau-2025@gouv.nc

PEPnc
Politique de
l'eau partagée
de la Nouvelle-Calédonie






OS2 EAU'PTIMISATION

Objectif, bilan et perspectives




Etat d'avancement des objectifs

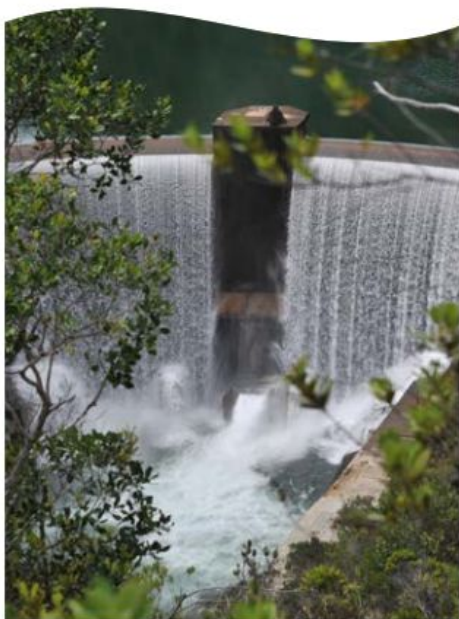

OS₂ | PLAN 2025
EAU'PTIMISATION

Fournir 150 litres par jour
d'eau potable par Calédonien
à échéance 2025

→ **56 actions** définies dans
le schéma de la PEP

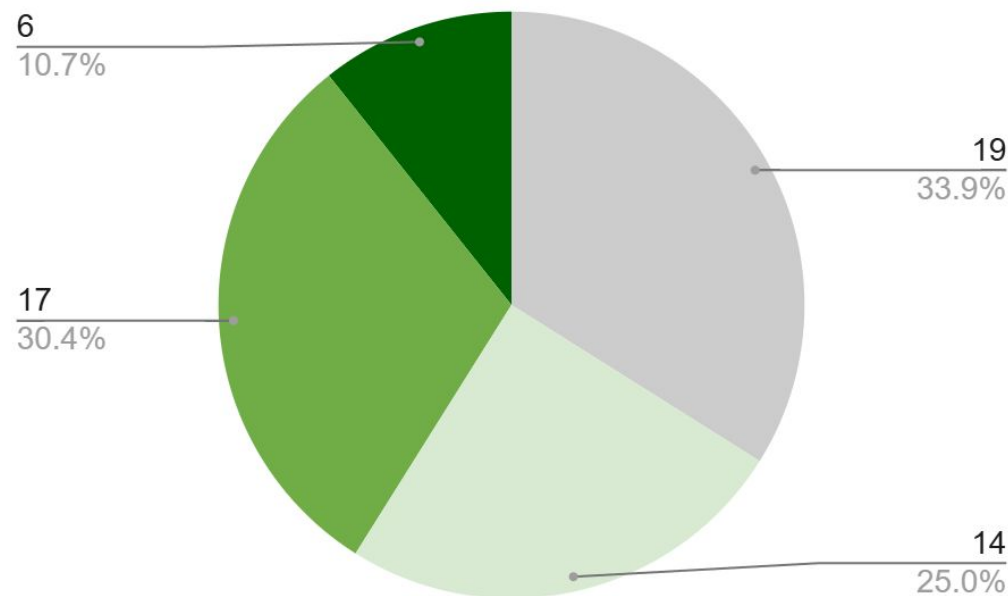

RÉSULTATS ATTENDUS

- Information systématique de la population
- Eau potable partout, tout le temps (et solutions alternatives pour les populations isolées)
- Prix de l'eau juste et adapté à tous
- Baisse des coûts de fonctionnement et de service
- Atteinte de 80% de rendement des réseaux
- Réduction des problèmes sanitaires liés à l'eau



Fournir de l'eau potable en quantité suffisante : coordination dans 2 politiques publiques



=



+



La distribution d'eau potable, un enjeu majeur de santé publique

Histoires d'eau: non potable à Hienghène et plus le même goût à Nouméa

consommation



Nickel et eau potable à l'île des pins, enfin des solutions ?



SAISISSEZ VOTRE RECHERCHE

ACTUALITÉS COMMUNES SPORTS MAGAZINES ANNONCES LOISIRS INFOS PRATIQUE

Accueil > Nouvelle Calédonie > Gros Plan > [GROS PLAN] Sur Le Caillou, Une Eau Pas Si Nickel

[GROS PLAN] Sur le Caillou, une eau pas si nickel

Les rivières, principales ressources en eau potable du territoire, présentent parfois de fortes concentrations de nickel et de chrome. Ces dernières influent sur les écosystèmes. Par ailleurs, si elles ne sont pas une source directe de contamination pour la population, elles jouent un rôle et représentent de ce fait un risque.

Une recrudescence de l'hépatite A, en particulier à Maré

nouvelle calédonie 1

Inquiétude sur la qualité de l'eau à l'île des Pins

eau potable - île des pins



Comment les incendies peuvent polluer l'eau

eau potable



Incendie. Photo (Illustration) : © Mathieu Proust / lnc.nc le 5 dec

Partager

Pendant trois ans, des chercheurs ont étudié les conséquences des incendies sur la qualité de l'eau en Nouvelle-Calédonie. Leurs conclusions, attendues pour novembre, seront évoquées lors d'une conférence C'nature, à l'auditorium de la

La difficile distribution de l'eau à Pouv

eau potable - Pouv



Une famille d'Arme, à Pouv, souffrante des problèmes d'eau en novembre 2020. © Caidick / lnc.nc le 5 dec

Partager

A lors que la sécheresse et les feux de brousse sévissent en province Nord, Pouv manque cruellement d'eau potable. Chaque jour, la mairie doit couper la distribution par endroits, afin de permettre à certains habitants reculés de s'approvisionner.



SAISISSEZ VOTRE RECHERCHE

ACTUALITÉS COMMUNES SPORTS MAGAZINES ANNONCES LOISIRS INFOS PRATIQUE

Accueil > Nouméa > L'eau Du Réseau Est Potable, Mais Jusqu'où ?



L'eau du réseau est potable, mais jusqu'où ?

L'eau du réseau de Nouméa est traitée selon les dernières normes européennes. Elle est donc potable. Pourtant, dans les verres, les carafes, ou la bouche sous le robinet, on boit parfois des colonies entières de bactéries. Enquête et explications.

La Foa : le centre aquatique fermé après la découverte d'une bactérie dans les douches



Ce qui est finalisé

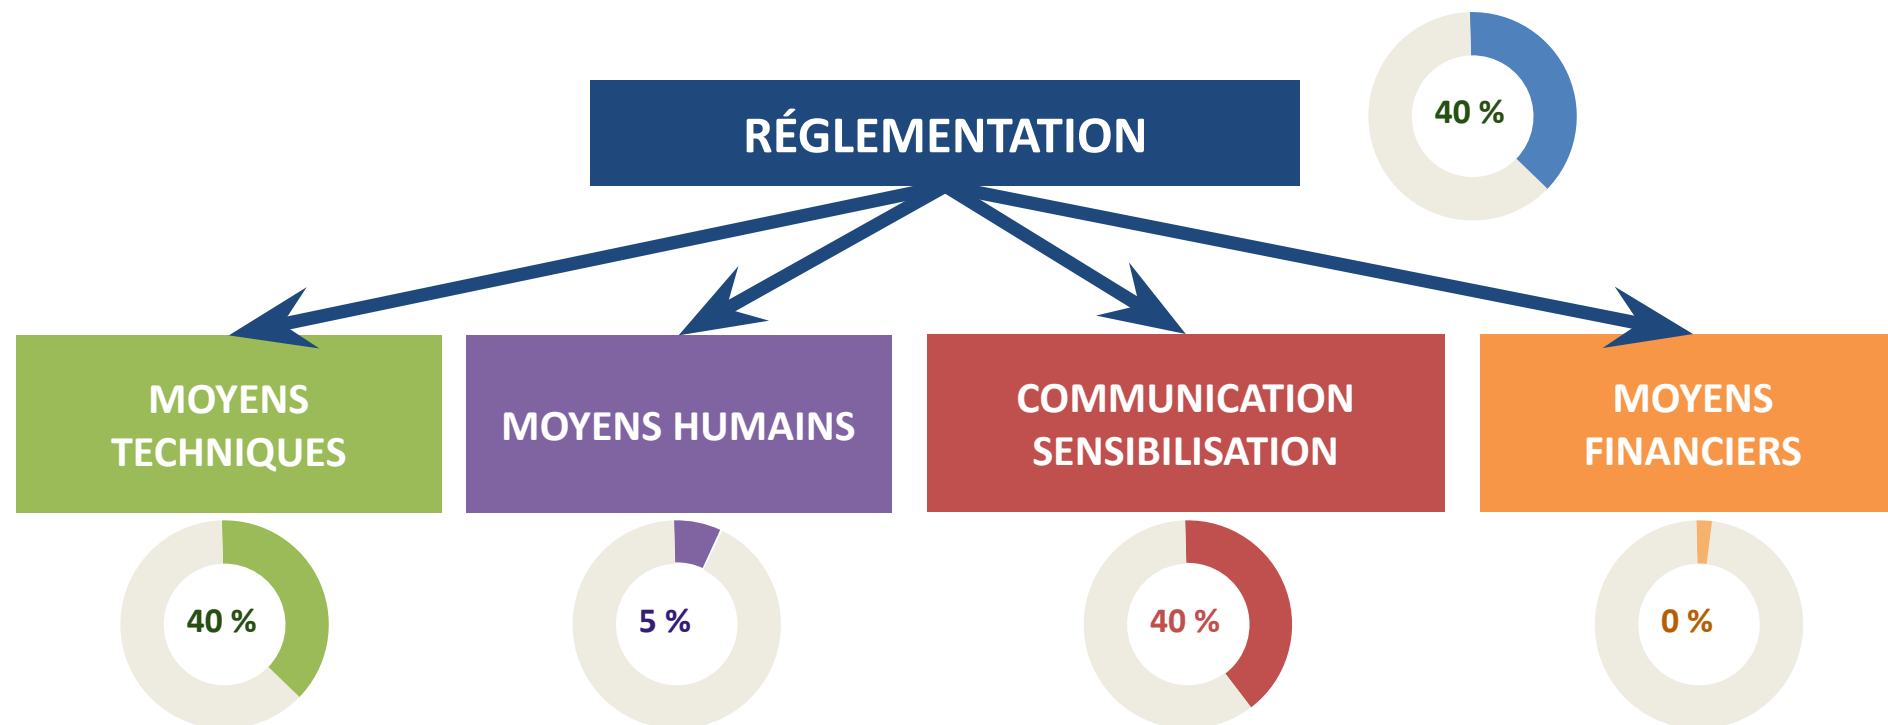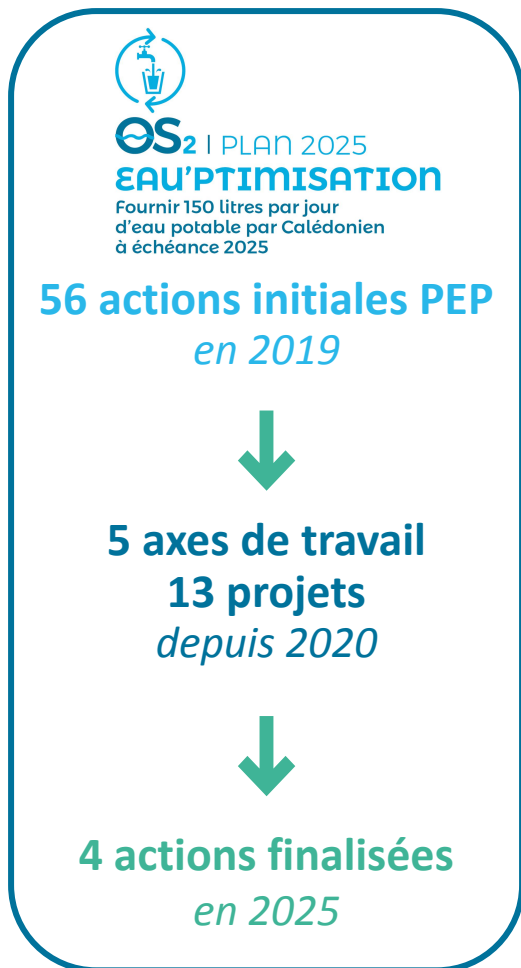

Equipement de 12 stations
de désinfection pour 4
communes
*Projet DASS (financement
OFB-DASS)*

Baromètre eau/santé 2020 photographie du ressenti et
comportement des citoyens sur AEP
Projet DASS (financement PROTEGE-DASS)

Identification des indicateurs eau/santé
Projet DASS (financement DASS)

RETEX des PSSE en Polynésie française
Projet DASS (financement PROTEGE-DASS)

Avancées de la politique de l'eau partagée (PEP)



6 projets en cours pour l'accompagnement au projet de réglementation

COMMUNICATION SENSIBILISATION

Créer un guide d'accompagnement pour le montage de dossiers de demande de prélèvement d'eau pour des usages domestiques (Porté par la DASS)

70 %

MOYENS HUMAINS

Monter en compétence les agents communaux : projet de compagnonnage (Porté par l'Etat et l'IFAP)

5 %

MOYENS FINANCIERS

Faciliter et optimiser les financements pour les projets eau (Porté par le GNC avec financement OFB-fonds PEP)

0 %

Faire l'inventaire des foyers en situation de manque d'eau non raccordés aux réseaux de distribution communales et établir un classement sanitaire au titre du risque "manque d'eau" (Porté par la DASS avec financement PROTEGE-DASS)

85 %

Mettre à disposition un cahier des charges type pour la réactualisation des schémas directeurs d'eau potable (SDAEP) à destination des communes (Porté par le STAC)

85 %

Mettre à jour le guide d'urgence eau pour anticiper les imprévus (Porté par la DASS et la DAVAR)

5 %

MOYENS TECHNIQUES



Les perspectives de l'OS2

RÉGLEMENTATION

Réglementer la production et la distribution d'eau potable

Afin que la consommation d'eau devienne un facteur de bonne santé en Nouvelle-Calédonie grâce à l'application d'un cadre réglementaire progressif

40 %

- **Projet de délibération visant à établir les fondements de la sécurité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine**, en précisant :
 - les droits et obligations des exploitants et des distributeurs d'eau,
 - les normes de qualité de l'eau potable (arrêté de 1979, obsolète),
 - les modalités de surveillance de la qualité de l'eau,
 - les modalités de gestion en cas de non-conformités,
 - la communication et la transparence vis-à-vis des résultats d'analyses,
 - les spécificités relatives à l'utilisation de ressources en eau alternatives...
- **Projet de loi du pays sur l'agrément des laboratoires d'analyses d'eau et des préleveurs** visant à garantir la fiabilité des mesures et la maîtrise du processus qualité.



PLAN DE SANTÉ CALÉDONIEN
2 0 1 8 - 2 0 2 8

Action 60 :

Intégrer la qualité, le contrôle de l'eau et la maîtrise des risques sanitaires dans la future Politique de l'Eau Partagée (PEP)



N'hésitez pas à vous rapprocher des animateurs si vous avez des questions !



(+687) 25.51.12



davar.sde@gouv.nc



eau.nc